


Заявочный лист на работы:

Наименование объекта				
Наименование установки/ оборудования				
Диаметр Ду	25 – 50 – 80 – 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 550 – 600 – 650	Точные параметры		
Давление кгс/см ²	10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 80			
Температура а ° С	50 – 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500			
Среда	Вода – Пар – Углеводород – Газоиль (тяжелый/легкий)			
Диаметр трубопровода мм (*Ф)	Ф1	Ф1	Ф2	Ф2
Размер сварного шва (поврежденного участка) мм	А (Ф3)	А	Б(Ф3)	Б
Интенсивность / расход				
Контактная информация: Должность / телефон.				

*Замеры фланца производить согласно чертежу № 2

Приложение №_____, к Заявочному листу № _____ от «___» _____ 2026г.

Чертеж № 2

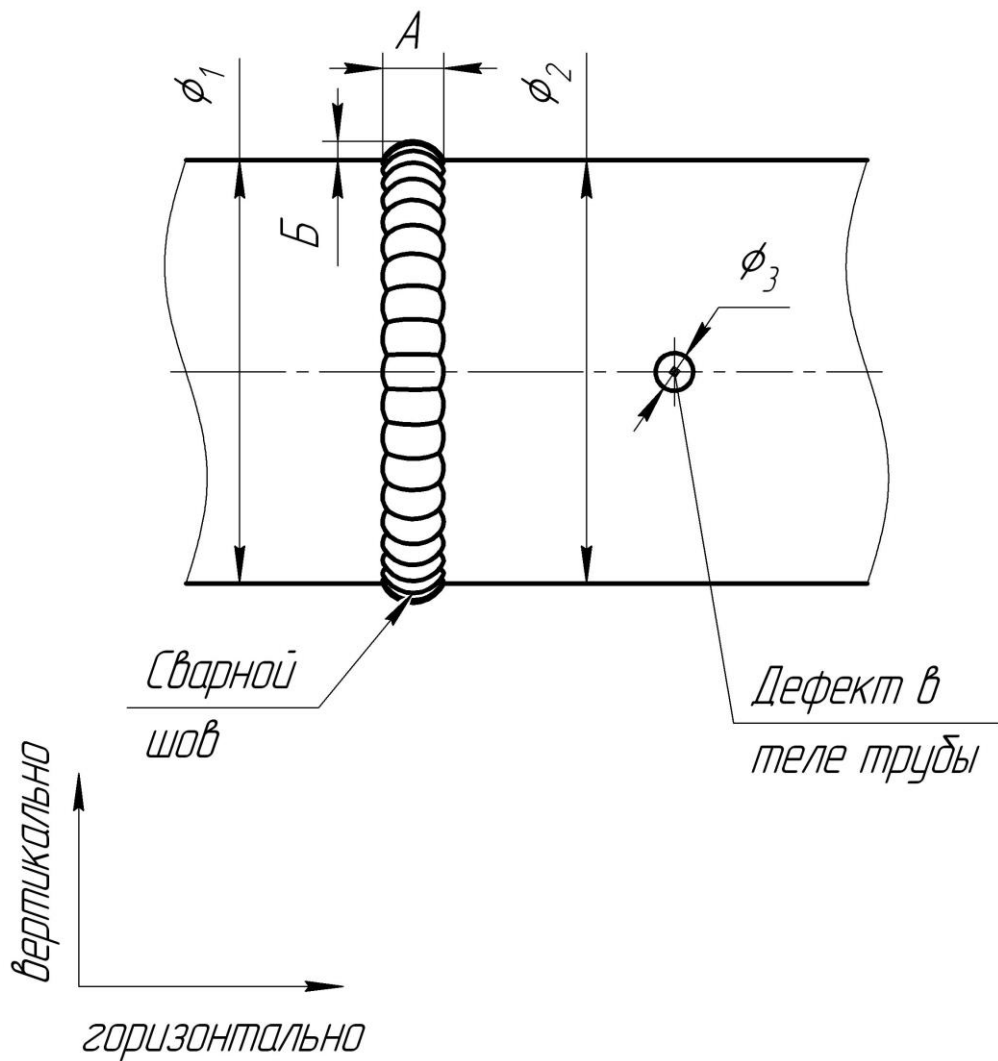

1. Не менее двух замеров по каждому пункту в заявочном листе (замеры производить в разных точках и плоскостях)
2. Указать (подчеркнуть) расположение трубопровода: Горизонтальное Вертикальное